

ロゴマーク

Pet
Interior
Association
Supporters Member

一般社団法人ペットインテリア協会 PIA サポートーズメンバー マーク使用ガイドライン

ver 1.0 / 2024.08.00

一般社団法人ペットインテリア協会
〒730-0854 広島県広島市中区土橋町 4-18 T.R.F ビル 5F
WEB : <https://petinterior.com/>

01

PIA サポーターズメンバーマーク

PIA サポーターズメンバーマークは、一般社団法人 ペットインテリア協会によって承認された団体や活動にのみ、使用することが出来ます。協会事務局から提供される正規 データを使用してください。使用の際には、当ガイドラインにて定められている条項を必ず守り、許可なく改変することを禁止します。

PIA サポーターズメンバーマークは下のデザインを基本形としていますが、表示スペースや使用状況に応じて、次ページ以降の展開形も 使用することが出来ます。表示方法についてご質問がある方は、ペットインテリア協会へお問い合わせください。

ロゴマーク

Pet
Interior
Association

Supporters Member

02

組み合わせパターン

前ページの「基本形」の他、下の通り「展開 1、2、3」を用意しています。使用スペースや表示するメディア、アイテムに応じて使い分けてください。

各マーク・ロゴタイプの比率や間隔等を変更することは出来ません。また、これ以外の組み合わせパターンを許可なく制作することを禁止します。

展開 1

ロゴマーク

Pet Interior
Association
Supporters Member

展開 2

ロゴマークのみ

展開 3

ロゴマーク

Pet Interior Association
Supporters Member





03

カラー表現規定




PIA サポートメンバーマークに使用される色は、下の通りです。

カラーでの使用を推奨していますが、やむを得ず、モノクロ印刷で使用する場合は、下段のグレースケールを使用してください。単色刷りの場合は次項の「単色 / 反転表現規定」を参考にしてください。

フルカラー



グレースケール



PIA サポートメンバーマークは、カラーまたは、グレースケールでの使用を推奨していますが、やむを得ず単色刷りが必要な場合のみ、左の通りの各「単色パターン」を使用することが出来ます。

「単色パターン」を使用して、カラー / グレースケールのマークを作成することは出来ません。

背景色に応じて、白色への反転表現も可能です。

指定外の色を使用して単色刷りを行う場合は、視認性が保たれているかどうかを判断し、適切にご使用ください。マークの視認性確保の判断が難しい場合には、ペットインテリア協会にお問い合わせください。

基本形（単色）



展開 1（単色）



展開 2（単色）



展開 3（単色）



05

周囲の余白

PIA サポートメンバー マークの視認性や価値を損なわないため各パターンに最低限 指定の余白を設けてください。

指定余白内に、その他オブジェクトや文字要素を表示することは出来ません。左に示したのは、確保すべき最小限の余白ですが、表示にあたっては可能な限り大きなスペースを設けるよう配慮してください。

基本形（単色）



展開 1（単色）



展開 2（単色）



展開 3（単色）



06

使用最小サイズ

PIA サポートメンバーマークの最低限の視認性を確保するため、使用最小サイズを規定しています。印刷 (mm で表記) ・デジタルメディア (px で表記) それぞれにあった組み合わせを、最小サイズを守り使用してください。最小サイズより小さい表示は禁止します。「単色パターン」は、デジタルメディアで使用することは出来ません。

基本形 (単色)

10mm / 90px



展開 1 (単色)

10mm / 90px



展開 2 (単色)

10mm / 90px



展開 3 (単色)

10mm / 90px



07


背景との組み合わせ

PIA アサポーターズメンバーマークの背景については、余白サイズを基準とした白地を設けることを推奨していますが、マークの視認性が確保出来る背景であれば例外的に白地を設けずに使用することが出来ます。PIA アサポーターズメンバーマークと類似した色を使用した背景や、デザイン性を損なう背景の場合は白地を設けて使用してください。

マークの視認性確保の判断が難しい場合には、ペットインテリア協会にお問い合わせください。




余白サイズを基準とした白地を設けることを推奨しています。

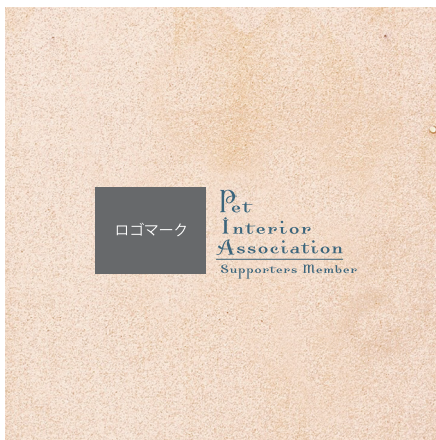


例外的に、視認性が確保できる背景であれば白地を設けずに使用することも出来ます。

使用を禁止している一例を左に記載しています。ここに例のないものであっても、当ガイドライン規定に反する使い方、又はPIA サポートメンバーマークの品質や価値を毀損する可能性のある使い方は禁止されています。許可なくデザインを改変したものや、展開パターンにない組み合わせ、余白の侵害、視認性の欠落があるものは使用出来ません。


マークの使用禁止例の判断が難しい場合や、例外的な使用を希望する場合には、ペットインテリア協会までお問い合わせください。



指定色以外の使用や濃度の変更を禁止します。



変形を禁止します。



その他オブジェクトに対して
水平垂直を守らない回転を禁止します。



縁取りや影を付けることを禁止します。



指定ロゴタイプ以外のフォントを
組み合わせることを禁止します。




近接エリアでの乱用、模様のように使うことを
禁止します。

09

マーク展開イメージ

PIA サポートメンバーマークの使用参考イメージです。

実際の使用の際には、サイズや色をガイドライン規定に従い、マークを配置してください。

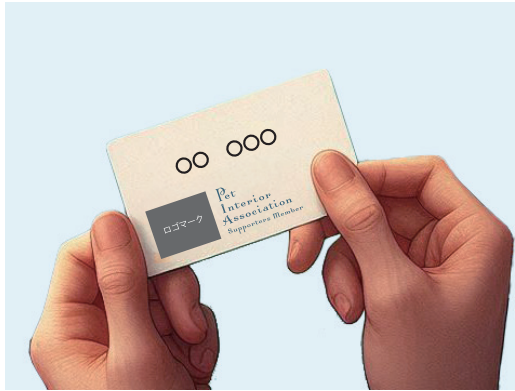

10

マーク使用要領

PIA サポーターズメンバーマークは、正しいプロセスを経て承認を受けた場合のみにお使いいただけます。そのプロセスは下記の通りとなります。

お申込み
WEB サイトよりお申し込みください。

<https://www.petinterior.site/supporters/>



協会による手続き
平均的に協会による手続きの処理時間として2週間をお願いしております。

登録通知メールの受取り
通知メールに PIA サポーターズメンバーマークのデータ（PDF）と使用ガイドラインデータをお渡します。

サポーターズメンバー登録完了

費用

申請からご利用まで全て無料です

お問い合わせ先

一般社団法人ペットインテリア協会

〒730-0854

広島県広島市中区土橋町 4-18 T.R.F ビル 5F

TEL：082-232-6640

FAX：082-292-9543

E-mail：info@petinterior.com